


ALGEMEEN DETAIL 1.3.1.

UITVOERING VAN HOEKEN

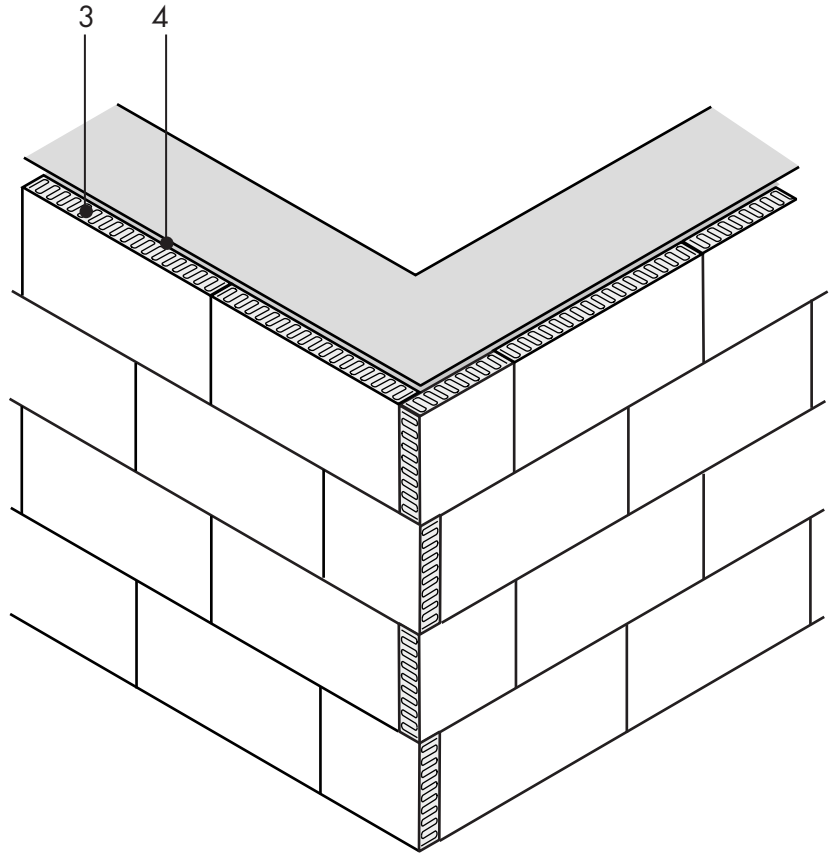

LEGENDA

- 3 Isolatieplaat
- 4 Lijm (mineraal)

VERWERKINGSAANWIJZING

Er moet minimaal 40 % van het isolatieplaatoppervlak (EPS/MW), verlijmd worden, bij Multipor 70 %.

Op de hoeken worden de isolatieplaten in verband verlijmd.

Onnodige naden zijn niet toegestaan. Het gebruik van restmateriaal (minimaal 15 cm breed) is toegestaan, dat mag alleen wanneer de stukken verdeeld worden over het vlak.

Toepassing van reststukken is niet toegestaan op hoeken.

Bij isolatiemateriaal dikker dan 240 mm dienen op hoeken aanvullende maatregelen te worden genomen, bv lijmen met PU-schuim bij EPS-platen en tweelaags verwerking bij minerale platen (steenwol of cellenbeton).